


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- APT	
DATA E HORA DE INICIO 18/08/2025 11:04:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA Verificar porque o gerador nao
EPIS NECESSÁRIOS Capacete com jugular. Óculos d	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS Cortes. quedas. queimaduras. C
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS Participar do DDS. AR. PT. T	
02- SEGURANÇA	
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	KIT MITIGAÇÃO
QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO
FOTO DA ETIQUETA DE VALIDADE DO EXTINTOR	EXTINTOR
QUANTIDADE DE EXTINTOR	FOTO DO HORIMETRO 
03- ATENDIMENTO	
POSSUI TELEMETRIA? SIM	PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTA SENDO USADO?

SE SIM, FOTO

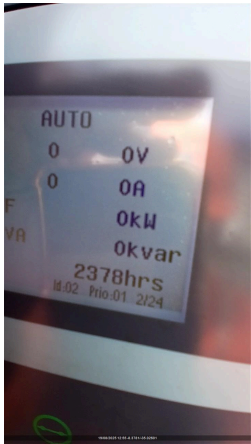

IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Tele 01799

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA


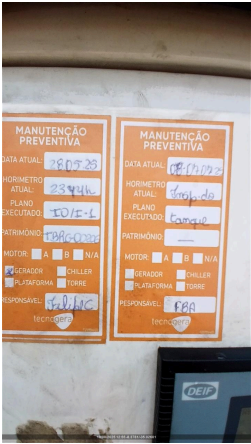


FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO

04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL

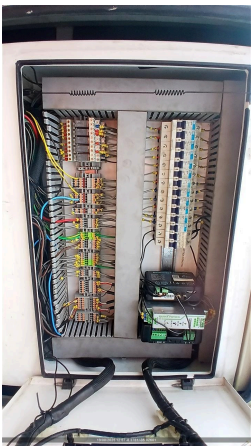

VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

SE NECESSÁRIO AJUSTE, QUAL ITEM

SE NÃO POSSIVEL VERIFICAR, JUSTIFIQUE

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

SE NOK, FOTO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



05- MOTOR



NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO
SE SIM, FOTO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK
SE NOK, FOTO	FOTO

06- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	SE NOK, FOTO
CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	SE NOK, FOTO
TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM	SE NOK, FOTO
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	SE NOK, FOTO
POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 
TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO) E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS) 220v/12.09	

07- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO
SE NOK, FOTO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM
GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME

FOTO	
08- DIESEL	
EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SE SIM, FOTO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 90,00	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK
HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	SE SIM, FOTO
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	BACIA COM TAMPÃO DE DRENO?
SE NOK, INFORME A MEDIDA NECESSÁRIA	
09- CORRETIVA	
SINTOMAS DO GERADOR Baixa pressão de Diesel E f	CAUSA RAIZ Falta da válvula de retenção
SOLUÇÃO APLICADA Instalado a válvula de retenção	GRAU DE DIFICULDADE REGULAR
MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO	
10- OBSERVAÇÃO	
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA Ok
SE TELEMETRIA NOK, FOI SOLICITADO SUPORTE REMOTO, O QUE FOI FEITO?	OBSERVAÇÕES Feito a tirada de ar, verific
RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR A CORRETIVA NO CLIENTE Ananias	CONTATO DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO CORRETIVO
FOTO 	FOTO 
11- NEAR MISS	
NEAR MISS SEM REPORTE DE NEAR MISS	AÇÃO EFETUADA:
FOTO	