

CLIENTE

NOME

RAZÃO SOCIAL

EMAIL

OBSERVAÇÃO

LOCAL

NOME

TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ENDEREÇO

ATIVO

NOME

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE

01 - CABEÇALHO

DATA E HORA DE INÍCIO

29/10/2025 16:30:00

CLIENTE

PETROBRAS RNEST

FICHA

31407

TENSÃO DO CLIENTE

440V

REGIME DE OPERAÇÃO

12H

TANQUE INTERNO OU EXTERNO

TANQUE INTERNO

HORÍMETRO

SIM

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA

3439

FOTO DO HORÍMETRO




02 - PETROBRAS

03 - RADIADOR

VERIFICAR E COMPLETAR O NÍVEL DE FLUÍDO DO RADIADOR COMPLETO		HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	INTEGRIDADE DA FIXAÇÃO DO RADIADOR OK
INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME			
04 - ALTERNADOR			
BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA OK	FOTO BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA 	FECHAMENTO DE TENSÃO NA BASETA 	
REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO OK	FOTO REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO 	REGULADOR DE TENSÃO DEVIDAMENTE FIXADO COM PARAFUSO M5 	
05 - MOTOR			
Nº DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK	
06 - ELÉTRICO			
INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO PAINEL DE COMANDO ISENTO DE FIOS SOLTOS OK	EXISTÊNCIA DE BOTOEIRAS STOP (COGUMELO) OK	REGULAGEM DO TRIP DO RELÊ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO SIM	
FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR OK		FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR OK	
07 - DIESEL			

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 20	MATERIAL DAS MANGUEIRAS APROPRIADO SIM	MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E RETORNO DO TANQUE INTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK
MANGUEIRAS DO TANQUE EXTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO N/A	CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS) N/A	VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO OK
POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK	CERTIFICO QUE A BACIA DE CONTENÇÃO DO TANQUE(INTERNO/EXTERNO) ESTÁ COM DRENO FECHADO E BUJÃO FIXADO. N/A
08 - CARENAGEM		
É POSSÍVEL VISUALIZAR O FLAP? NÃO	CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK
CONDIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS COM PRESSÃO	FOTO LATERAL DIREITA 
FOTO LATERAL ESQUERDA 	FOTO FRONTAL 	FOTO TRASEIRA 
FOTO DE ETIQUETA DE TANQUE LIMPO 	CONDIÇÕES DOS ADESIVOS BOM	CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO

INSTRUÇÃO DE TRABALHO DO CONTROLADOR

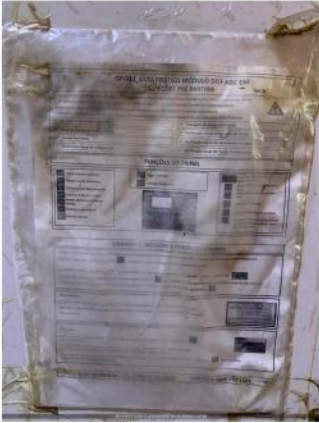

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO
OK

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



09 - MÓDULO CONTROLADOR

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

FOTO DA TELEMETRIA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



TIPO DE CONTROLADOR
DEIF AGC150

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO
5 - F038 - PRÉ LOCAÇÃO DE GERADOR

AJUSTE DE TENSÃO DO CONTROLADOR (EM VOLTS)
440

AJUSTE DE CORRENTE DO CONTROLADOR (EM AMPERES)
664

AJUSTE DE HORIMETRO RUM ABS IGUAL AO OPERATION



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/FASE (V)
440

VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/NEUTRO (V)
254

AJUSTE DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR (EM KILOWATTS)
369

PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



PARÂMETRO DA TEMPERATURA ALTA HABILITADO



10 - BATERIAS/CARREGADOR DE BATERIAS

FOTO DA BATERIA



FOTO DA BATERIA



POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS
OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS
OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO
SIM

11 - OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

GRUPO TESTADO COM ÊXITO EM 440V COM TANQUE INTERNO.

DATA E HORA DE FIM

29/10/2025 16:55:00

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA

OK

PRÉ LOCAÇÃO FELIPE CORDEIRO
29/10/2025 17:11:00

