


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- APT	
DATA E HORA DE INICIO 19/03/2026 15:17:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA Verificar disjuntor, esta fech
EPIS NECESSÁRIOS Capacete com Jugular Bota pv	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS Animais Peçonhentos Incêndio
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS Atenção Controle Uso corret	
02- SEGURANÇA	
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 
QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1	POSSUI EXTINTOR? SIM


FOTO DA ETIQUETA DE VALIDADE DO EXTINTOR

EXTINTOR



QUANTIDADE DE EXTINTOR
2

FOTO DO HORIMETRO

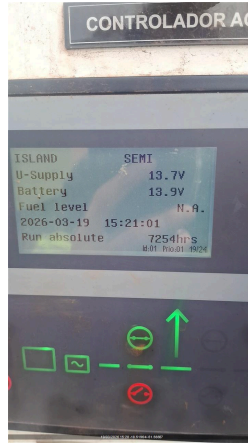

03- ATENDIMENTO

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTA SENDO USADO?
DESLIGADO

SE SIM, FOTO

IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
TELE00447



ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA


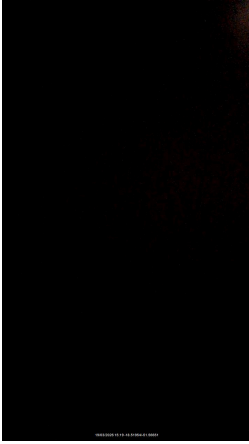


FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL

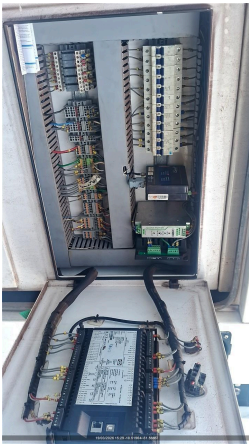

VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK


SE NECESSÁRIO AJUSTE, QUAL ITEM

SE NÃO POSSIVEL VERIFICAR, JUSTIFIQUE

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

SE NOK, FOTO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)

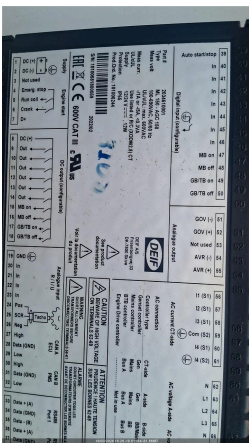

05- MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
OK


HÁ VAZAMENTO DE OLEO?
NÃO

SE SIM, FOTO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK

SE NOK, FOTO

FOTO

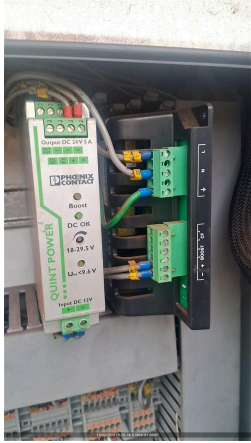06- BATERIA	
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	SE NOK, FOTO
CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	SE NOK, FOTO
TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM	SE NOK, FOTO
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	SE NOK, FOTO
POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 
TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO) E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS) 90~260 12	
07- RADIADOR	
CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO
SE NOK, FOTO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM
GERADOR POSSUI INTERCOOLER? NÃO	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
FOTO	
08- DIESEL	
EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO
SE SIM, FOTO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 50,00	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK
HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	SE SIM, FOTO
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	BACIA COM TAMPÃO DE DRENO?
SE NOK, INFORME A MEDIDA NECESSÁRIA	
09- CORRETIVA	
SINTOMAS DO GERADOR * Disjuntor fecha porém não ab	CAUSA RAIZ * bobina Auxiliar de Abertura
SOLUÇÃO APLICADA * Foi Fixada a Bobina, Disjunt	GRAU DE DIFICULDADE REGULAR
MODO DE OPERAÇÃO MANUAL	

10- OBSERVAÇÃO**COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA**
OK**OBSERVAÇÃO TELEMETRIA**
Não há sinal telefonia.**SE TELEMETRIA NOK, FOI SOLICITADO SUPORTE REMOTO, O QUE FOI FEITO?****OBSERVAÇÕES**
Foi Resolvido Problemas com Ma**RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR A CORRETIVA NO CLIENTE**
Ruan Carlos**CONTATO DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO CORRETIVO**
0000**FOTO****FOTO****11- NEAR MISS****NEAR MISS**
SEM REPORTE DE NEAR MISS**AÇÃO EFETUADA:****FOTO**