

POR: EDSON FERNANDES DO CARMO JUNIOR; ALLEFY KELVI SOUZA SANTOS; -
EDSON.CARMO@TECNOGERA.COM.BR; ALLEFY.SANTOS@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 08/06/2026
18:21:27

CLIENTE

LOCAL

NOME
TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ATIVO

NOME

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
/

01 - CABEÇALHO

DATA E HORA DE INÍCIO
05/06/2026 14:39:00

CLIENTE
ANGLO-AMERICAN

FICHA
32167165

TENSÃO DO CLIENTE
480V

REGIME DE OPERAÇÃO
12HORAS

TANQUE INTERNO OU EXTERNO
TANQUE INTERNO

HORÍMETRO
SIM

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA
7126

SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO

FOTO DO HORÍMETRO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO



02 - PETROBRAS

VERIFICAR REQUISITOS DE CONTRATO

5 - P038 - PRÉ LOCAÇÃO DE GERADOR

RELATÓRIO GERADO NO [SISLOC SOFTWARES](#)

03 - RADIADOR

VERIFICAR E COMPLETAR O NÍVEL DE FLUÍDO DO RADIADOR
COMPLETO

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

INTEGRIDADE DA FIXAÇÃO DO RADIADOR
OK

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
CONFORME

04 - ALTERNADOR

Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA

OK

FOTO BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA



FECHAMENTO DE TENSÃO NA BASETA



INSPEÇÃO DO ROTOR DA EXCITATRIZ E DIODOS



REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO
OK

FOTO REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO



REGULADOR DE TENSÃO DEVIDAMENTE FIXADO COM PARAFUSO M5



05 - MOTOR

N° DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK
--	---	---------------------------------------

06 - ELÉTRICO

INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO PAINEL DE COMANDO ISENTO DE FIOS SOLTOS OK	EXISTÊNCIA DE BOTOEIRAS STOP (COGUMELO) OK	FOTO BARRAMENTO DO PAINEL COM ACRÍLICO DE PROTEÇÃO 
REGULAGEM DO TRIP DO RELÉ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO SIM	FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR OK	FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR OK

07 - DIESEL

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 90	MATERIAL DAS MANGUEIRAS APROPRIADO SIM	MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E RETORNO DO TANQUE INTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK
MANGUEIRAS DO TANQUE EXTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO N/A	CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS) N/A	VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO OK
POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	CERTIFICO QUE A BACIA DE CONTENÇÃO DO TANQUE(INTERNO/EXTERNO) ESTÁ COM DRENO FECHADO E BUJÃO FIXADO. OK

08 - CARENAGEM

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? NÃO	CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK
---	--	---

CONDIÇÃO DAS DOBRAÇAS DAS PORTAS
OK

CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS
COM PRESSÃO

CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO FRONTAL




FOTO TRASEIRA



CARTÃO 3 CORES



FOTO DE ETIQUETA DE TANQUE LIMPO

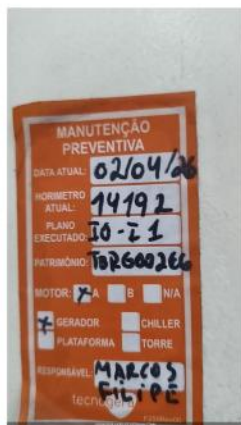

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

INSTRUÇÃO DE TRABALHO DO CONTROLADOR

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO
OK

FOTO DO TANQUE INTERNO (DENTRO)



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



09 - MÓDULO CONTROLADOR

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

NUMERO DO TOKEN VERIFICADO NA TELEMETRIA
TELE01079

FOTO DA TELEMETRIA



FOTO DO TESTE COM CARGA

TIPO DE CONTROLADOR
DEIF

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO



AJUSTE DE TENSÃO DO CONTROLADOR (EM VOLTS) 485	AJUSTE DE CORRENTE DO CONTROLADOR (EM AMPERES) 485	NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO CONTROLADOR 
AJUSTE DE HORIMETRO RUM ABS IGUAL AO OPERATION 	VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO OK	VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/FASE (V) 480
VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/NEUTRO (V) 277	AJUSTE DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR (EM KILOWATTS) 400	PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO 

PARÂMETRO DA TEMPERATURA ALTA HABILITADO



10 - BATERIAS/CARREGADOR DE BATERIAS

FOTO DA BATERIA 	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK
CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM	FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA 
11 - OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS		
OBSERVAÇÕES .	DATA E HORA DE FIM 05/06/2026 16:35:00	
OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS		
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA TELE01079	FOTO 