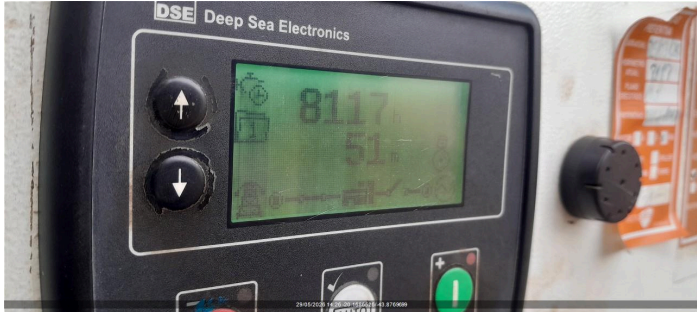


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- APT	
DATA E HORA DE INICIO	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA Corretiva
EPIS NECESSÁRIOS Capacete óculos e luvas	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS Animais peçonhetos
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS Art conforme padrão vale	
02- SEGURANÇA	
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	KIT MITIGAÇÃO
QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO
FOTO DA ETIQUETA DE VALIDADE DO EXTINTOR	EXTINTOR
QUANTIDADE DE EXTINTOR	FOTO DO HORIMETRO 
03- ATENDIMENTO	
POSSUI TELEMETRIA? NÃO	PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTA SENDO USADO? DESLIGADO
SE SIM, FOTO	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA


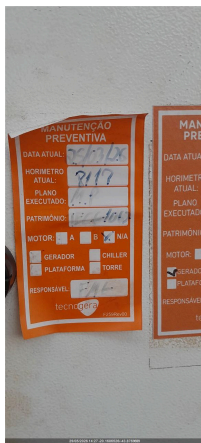


FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL

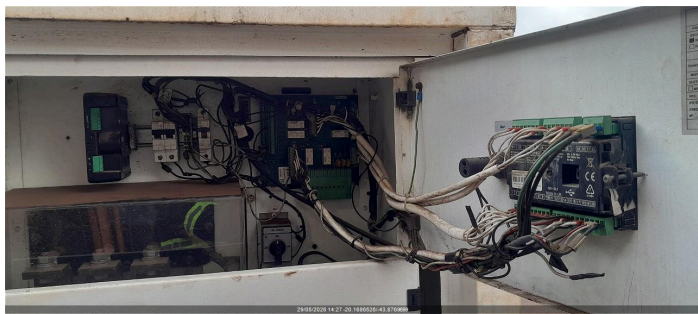

VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK


SE NECESSÁRIO AJUSTE, QUAL ITEM

SE NÃO POSSIVEL VERIFICAR, JUSTIFIQUE

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

SE NOK, FOTO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)

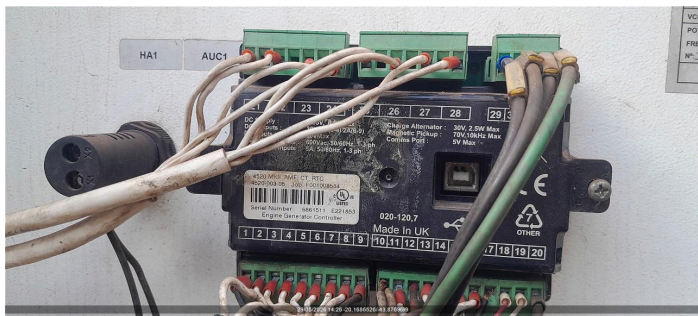

05- MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?
NÃO

SE SIM, FOTO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK

SE NOK, FOTO

FOTO


06- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS
OK

SE NOK, FOTO

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS
OK

SE NOK, FOTO

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM	SE NOK, FOTO
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	SE NOK, FOTO
POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA
TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO) E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)	
07- RADIADOR	
CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO
SE NOK, FOTO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM
GERADOR POSSUI INTERCOOLER? NÃO	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
FOTO	
08- DIESEL	
EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SE SIM, FOTO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 80,00	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK
HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	SE SIM, FOTO
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	BACIA COM TAMPÃO DE DRENO?
SE NOK, INFORME A MEDIDA NECESSÁRIA	
09- CORRETIVA	
SINTOMAS DO GERADOR Troca de tensão	CAUSA RAIZ Troca tensão 220v pra 380v
SOLUÇÃO APLICADA Sim	GRAU DE DIFICULDADE FÁCIL
MODOS DE OPERAÇÃO MANUAL	
10- OBSERVAÇÃO	
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA NÃO TEM TELEMETRIA	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA
SE TELEMETRIA NOK, FOI SOLICITADO SUPORTE REMOTO, O QUE FOI FEITO?	OBSERVAÇÕES
RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR A CORRETIVA NO CLIENTE Não	CONTATO DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO CORRETIVO Não
FOTO	FOTO 

11- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

AÇÃO EFETUADA:

FOTO